


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 4. 14	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

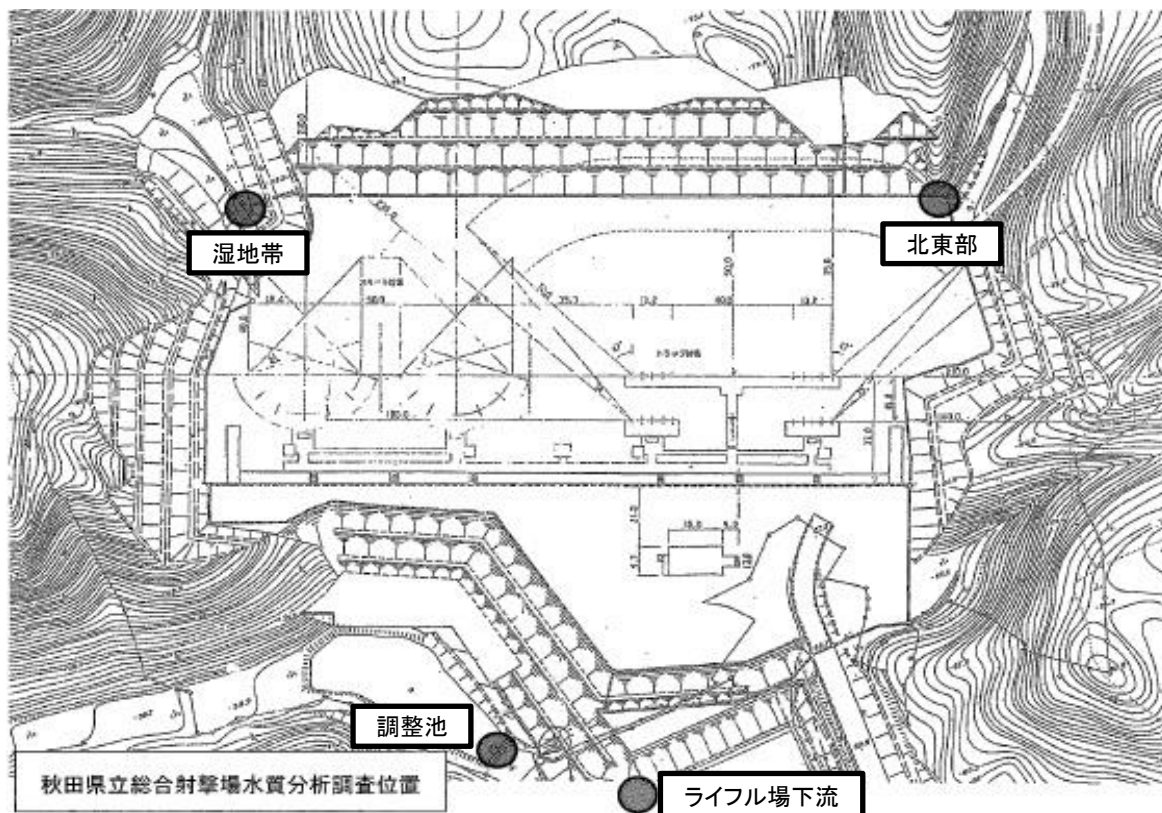


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 5. 12	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

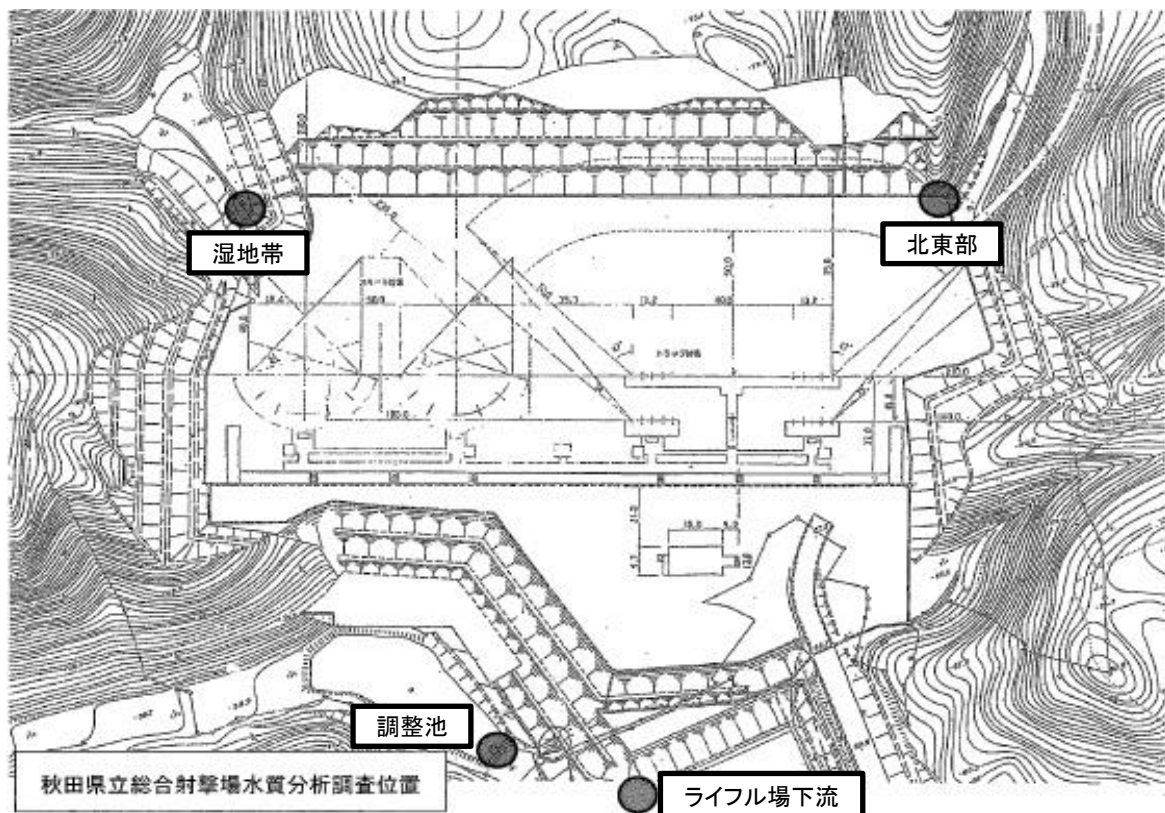


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 6. 9	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

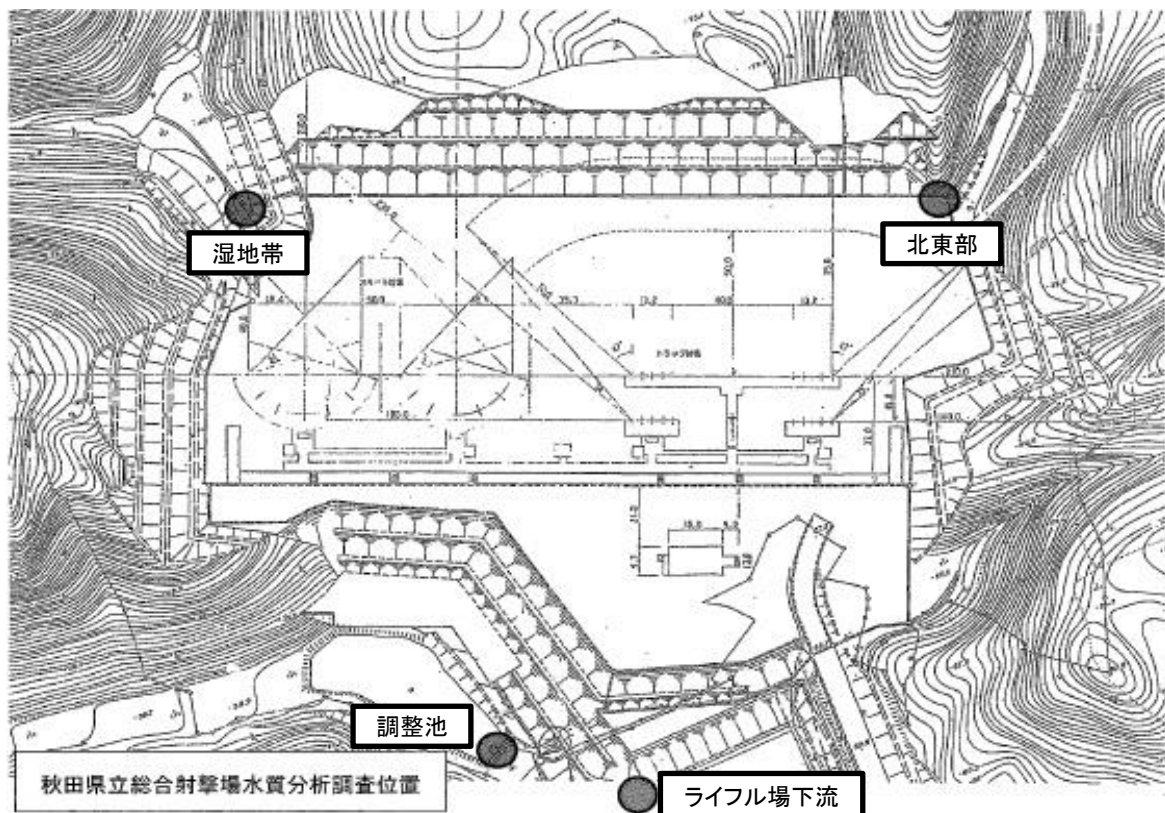


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 7. 13	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

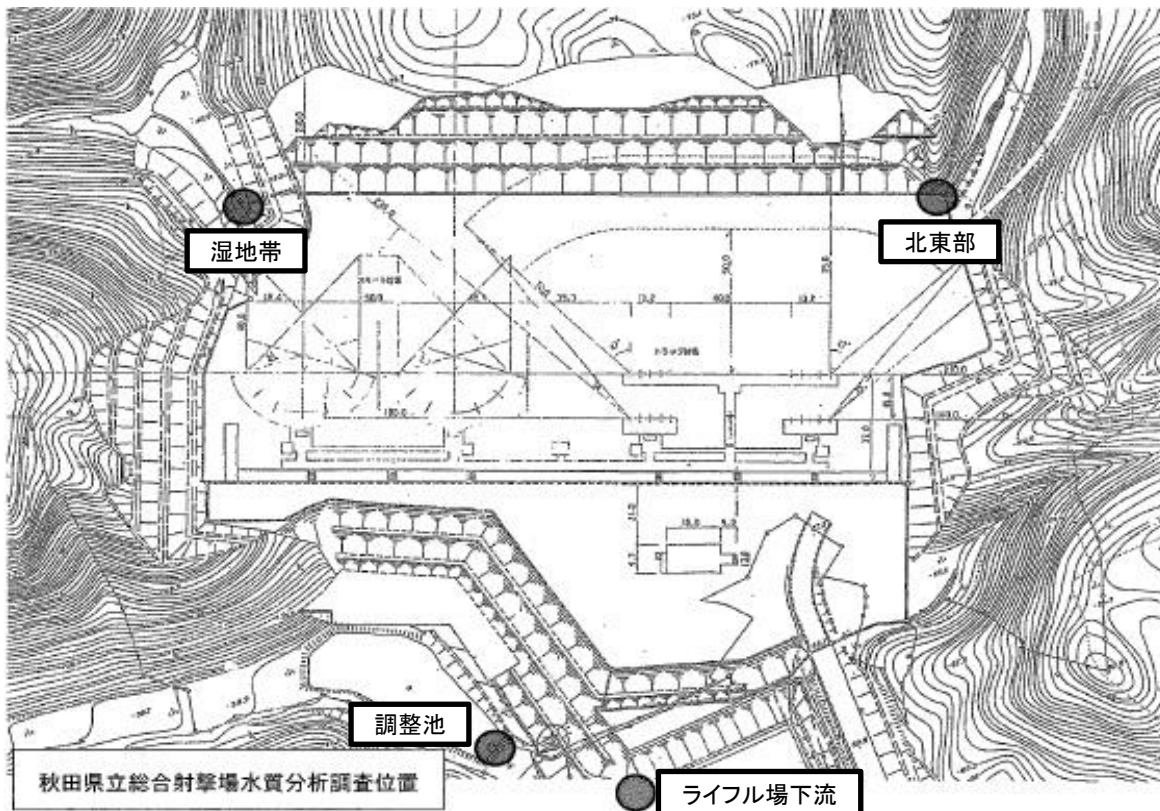


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 8. 8	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

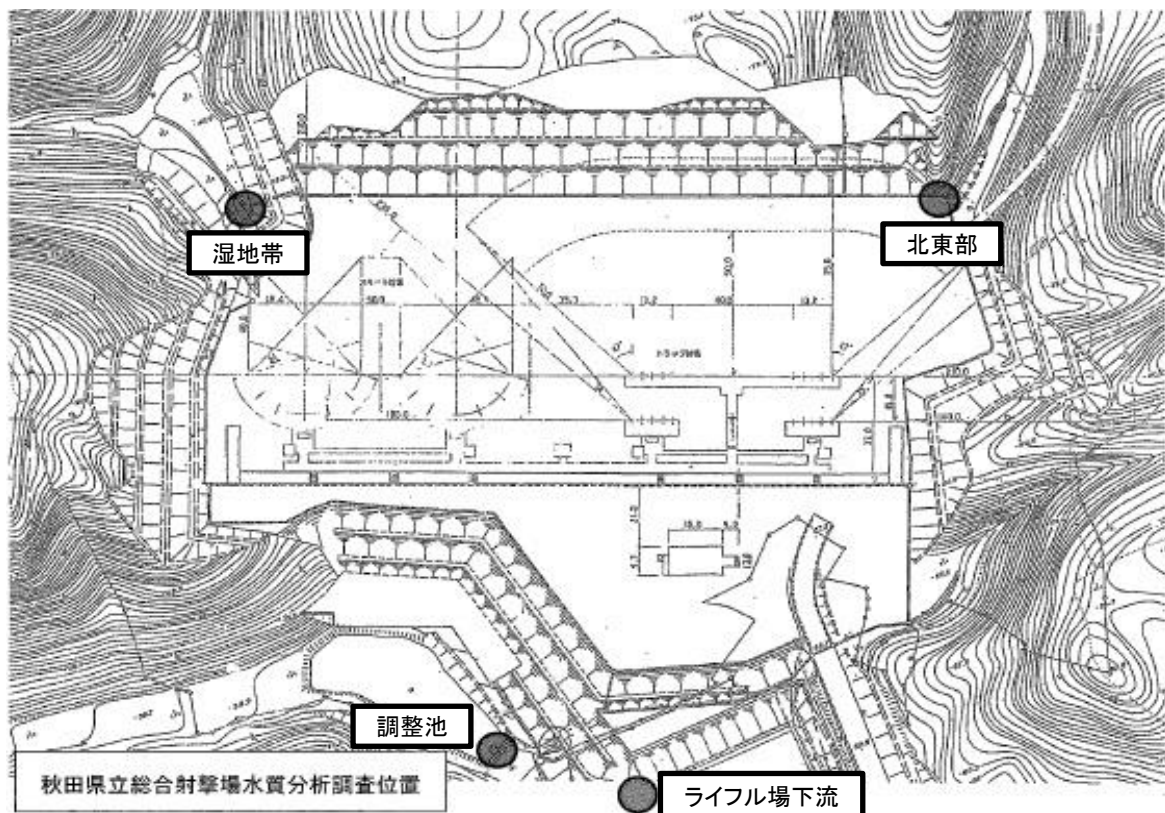


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 9. 11	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

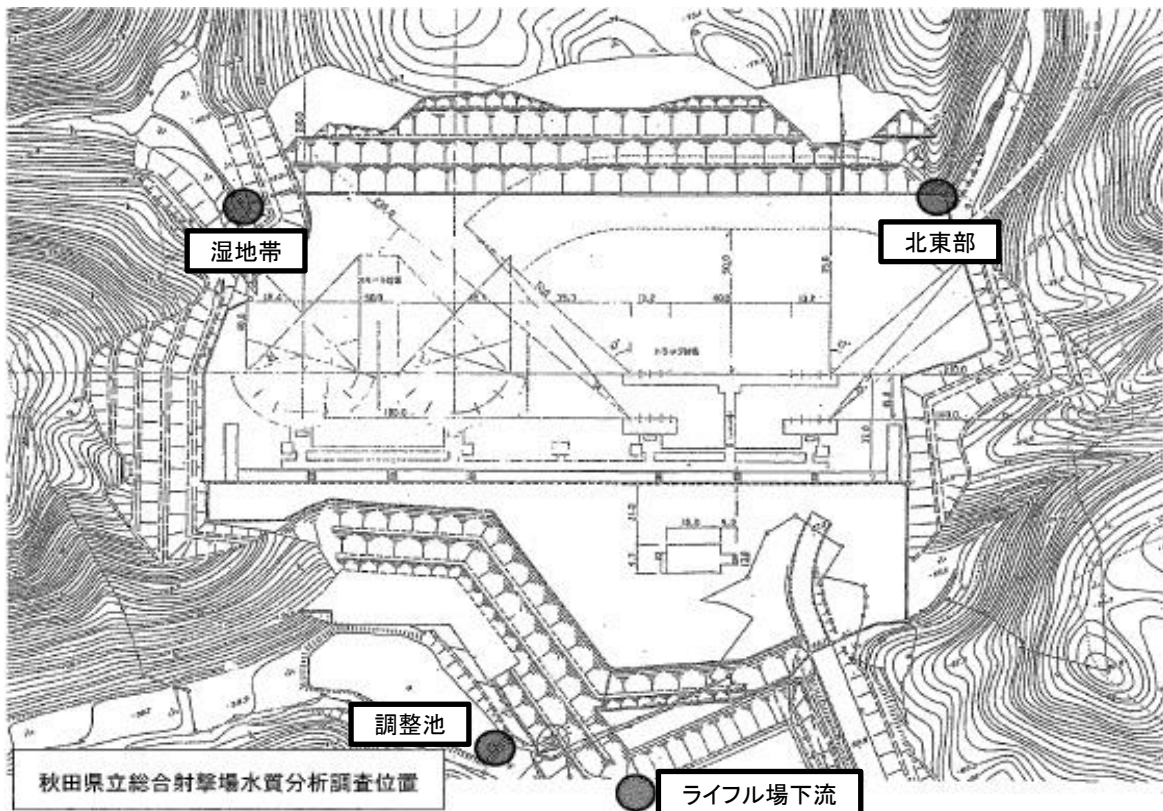


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29.10.5	<0.005	0.005	<0.005	<0.005

※記号<は未満

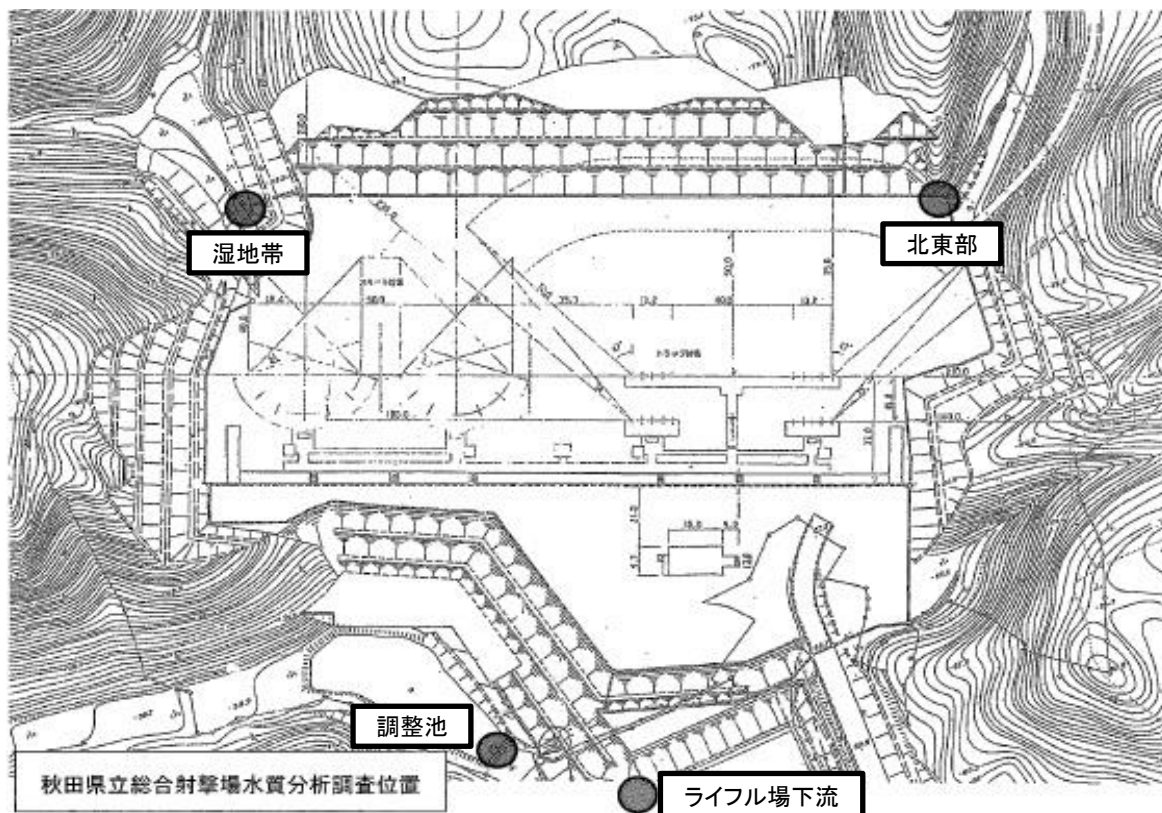


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29. 11. 10	<0.005	0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

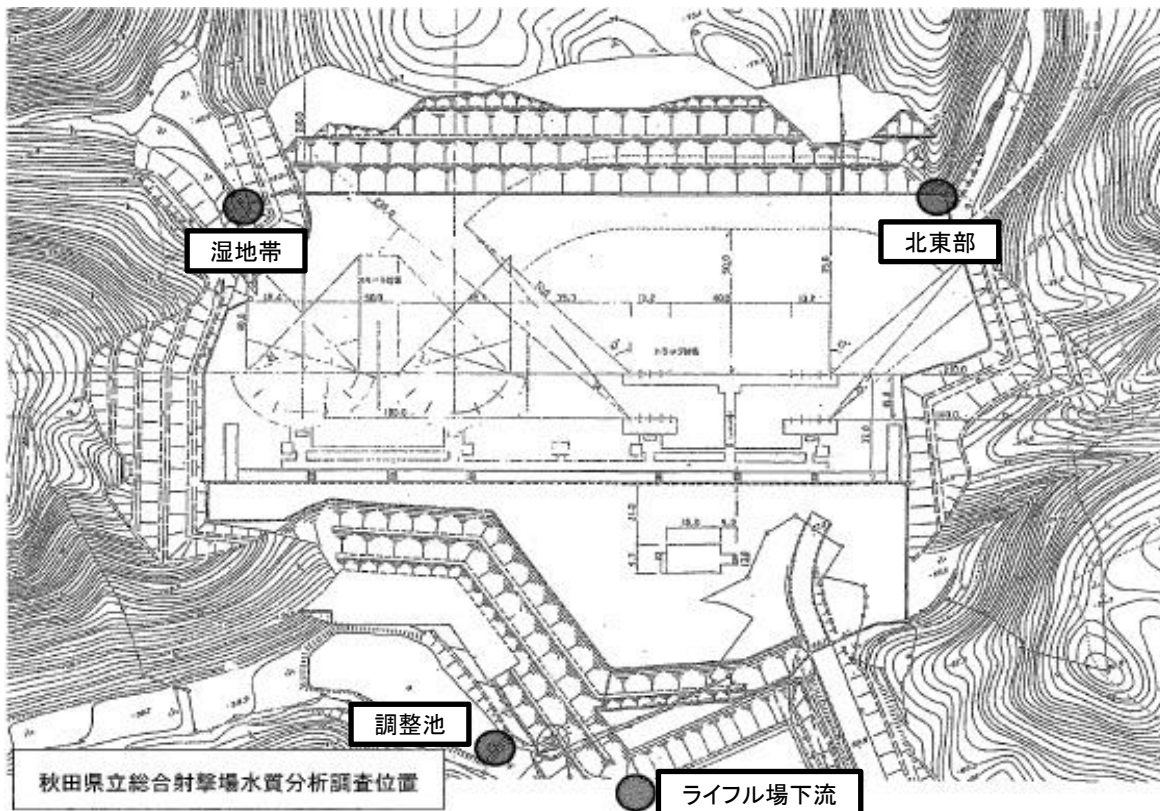


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H29.12.6	<0.005	0.006	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

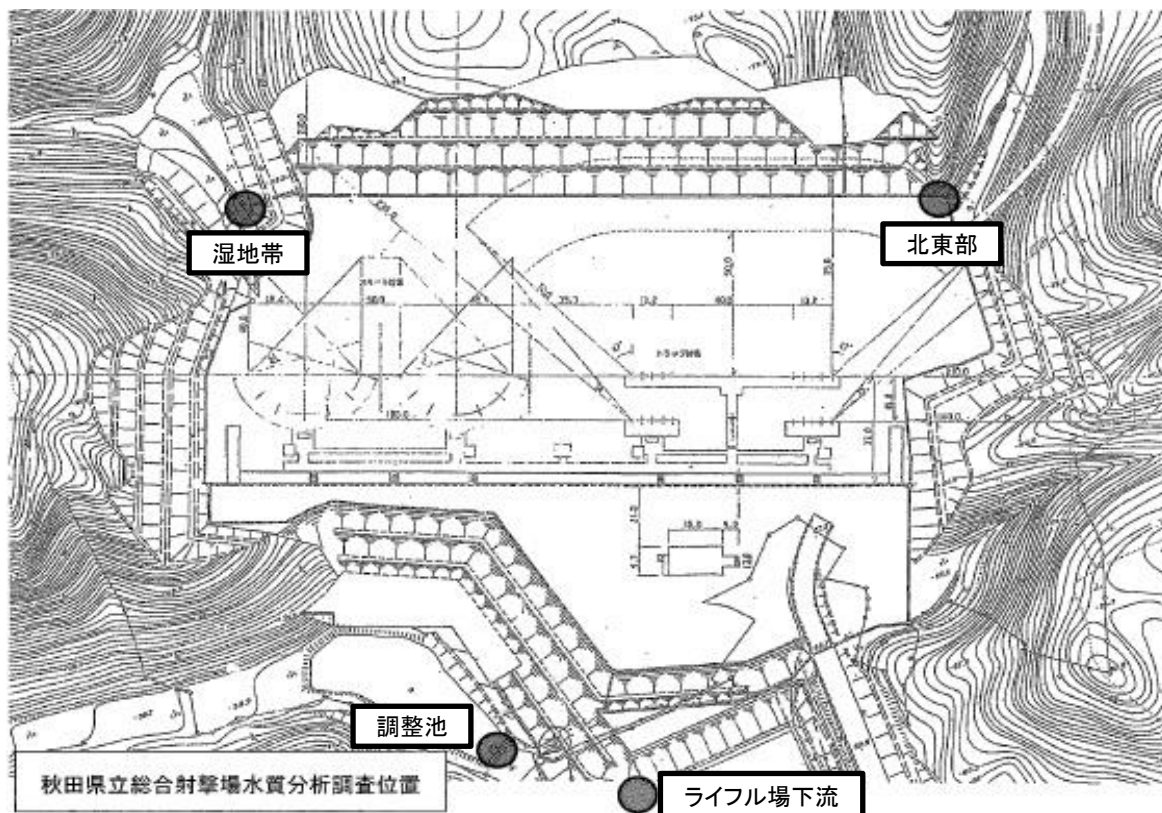


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H30.1.11	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

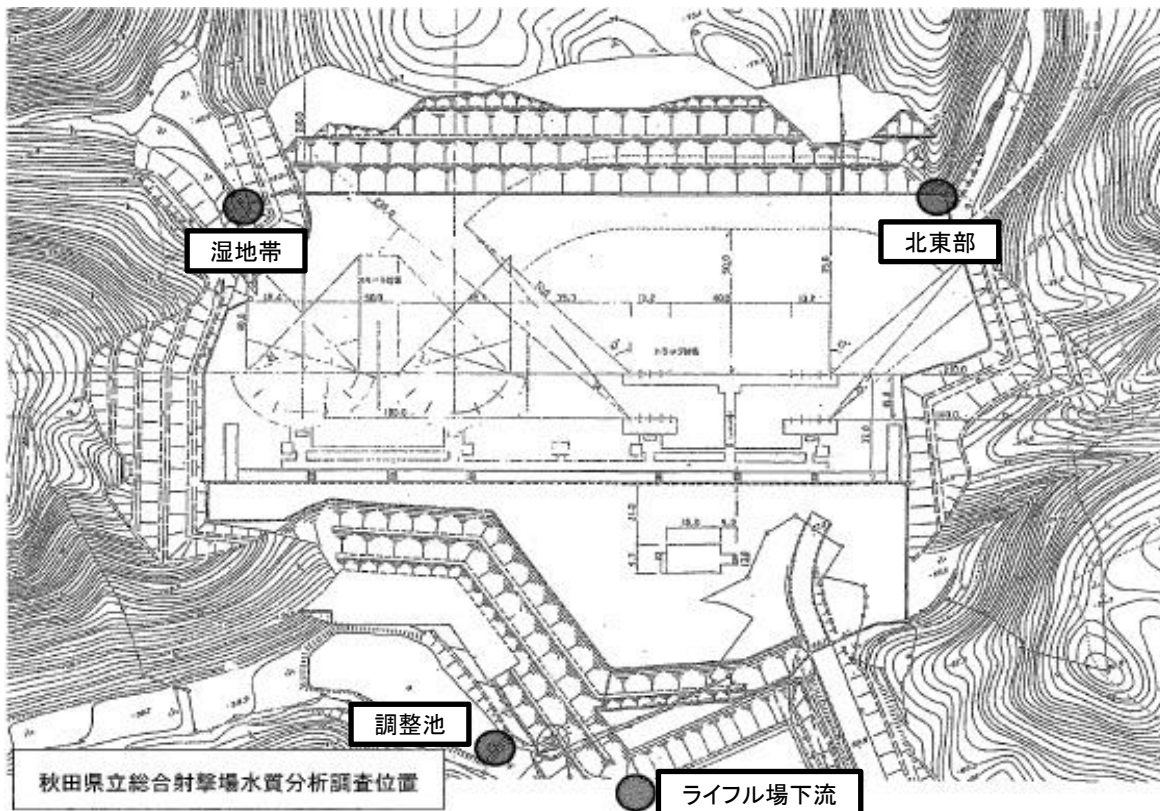


秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H30. 2. 9	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

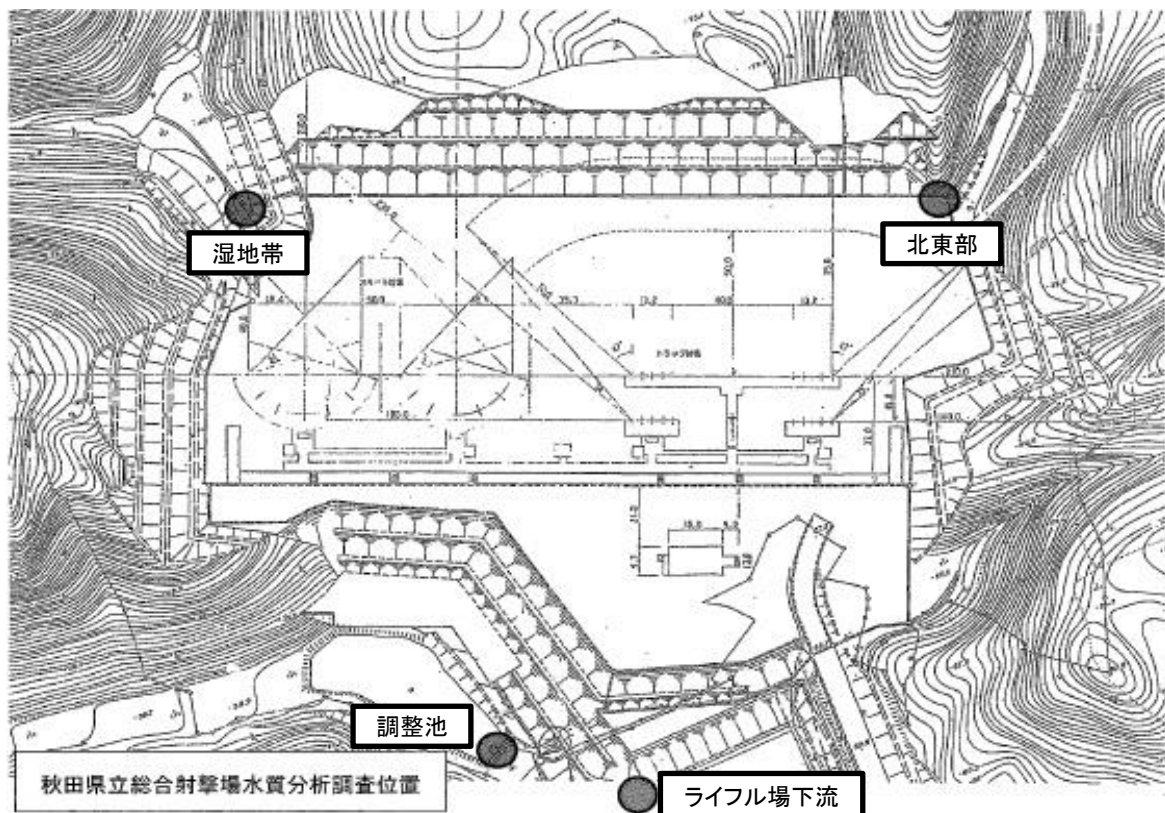

秋田県立総合射撃場水質検査

- 計量証明事業者： 株式会社秋田県分析化学センター
- 分析法： 鉛 mg/L; JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法
- 調査地点： 以下表の4地点
- 水質汚濁防止法排水基準： 0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
H30. 3. 8	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※記号〈は未満

