秋田県立総合射撃場水質検査

〇計量証明事業者：　株式会社秋田県分析化学センター

〇分析法：　鉛　mg/L;JIS K 0102(2008) - 54.4 ICP質量分析法

〇調査地点：　以下表の4地点

〇水質汚濁防止法排水基準：　0.1mg/L

単位：mg/L

採取年月日	湿地帯	北東部	調整池	ライフル場下流
R2.7.10	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
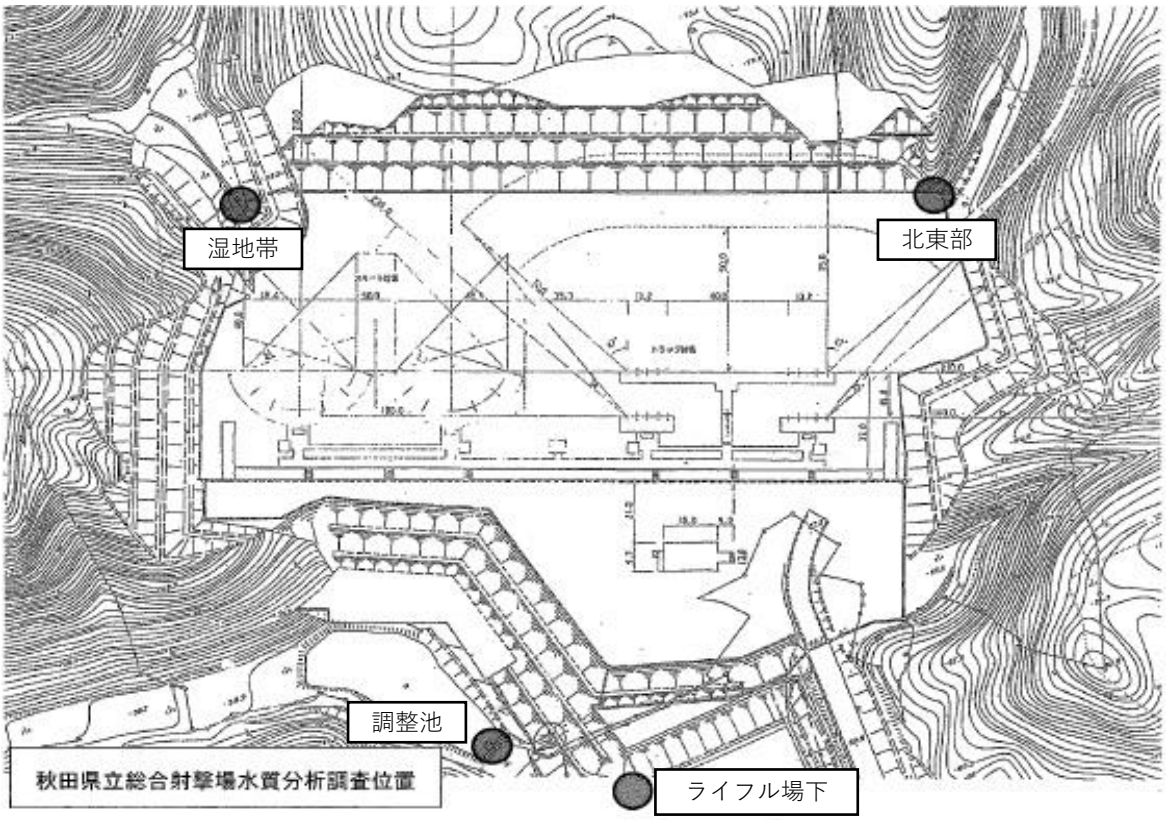
※記号 < は未満